LEGENDA

- dočasně vyvěšené vedení nn
- stávající vzdušné vedení nn
- stávající jednodvojpodpěrná DTS
- stávající dvoudvojpodpěrná DTS
- stávající věžová DTS
- nové kabelové vedení nn
- nová kabelová skříň nn
- stávající kabelové vedení nn
- stávající kabelová skříň nn
- stávající podpěrný bod nn
- nové venkovní vedení nn
- nový podpěrný bod nn
- plochy
- obrysy budov
- stávající tel. kabelové vedení
- stávající tel. nadzemní vedení
- STL plynovod
- stávající vodovod

NR120-1
ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ DO CHRÁNIČKY místní komunikace

NR120-2
ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ DO CHRÁNIČKY v komunikaci III.třídy

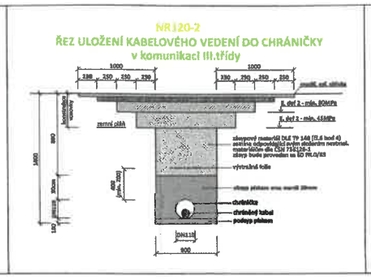

NF080-1
ROSTLÝ TERÉN

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí a oznámit vstupy na pozemky jejich vlastníkům a uživatelům

MONTPROJEKT

Zpracovatel PD: MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, Projektové středisko Litomyšl, Lidická 634, 570 01 Litomyšl

Zak.č. MONTPROJEKT: 2913 7599 | Datum: 09/2020 | Stupeň PD: TP pro SŘS

Zodpovědný projektant: Ilčíková | Vedoucí projektant: Ing.Jiřinovec Margit | Kontrolován: Ing.Jiřinovec Margit

Investor, objednatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín IV - Podmokly | Dat. Proj.: IS-13-2006225

Místo stavby: Karle | Kat. území: Karle | Okres: Svitavy

Účastní výkresu: Koordinační situační výkres | Měřítko: 1:2000 | Formát: A0

Název stavby: Karle SY_0049 obnova, knn | Číslo výkresu: C3-2

Napěťová soustava:
TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 33 0000-1
základní ochrana (před dotykem živých částí) :
- polohou čl. 3.2.2.1
- izolací čl. 3.2.2.4
- kryty nebo přepá 29/32 kami čl. 3.2.2.3

ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) :
- ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji č.3.3.2.5
- izolací č.3.3.2.1

Vnější vlivy: dle PNE 33 0000-2, značení dle IEC 617-11 (ČSN 013390)

1 2 3